



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 487255 , «Выключатели для филиалов АО «KEGOC»
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 3 (9154-2 Т, 1728819)

Заказчик: Акционерное общество "Казакштанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Организатор: Акционерное общество "Казакштанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	9154-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Выключатель, элегазовый, тип колонковый, напряжение 110-330 кВ
Дополнительная характеристика	Наименование: Выключатель элегазовый колонковый 110кВ
Количество	9.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, г. Кентау, ПС 220 кВ «Кентау»
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 180 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2. Технические и качественные характеристики: Полное описание и необходимые параметры указываются в технических условиях на заказ элегазового колонкового выключателя 110 кВ.

2.1 Прочие характеристики: Год выпуска товара: не ранее 2020 года.

3. Соответствие стандартам (международным/внутренним): По требованиям электрической прочности элегазовые выключатели должны соответствовать ГОСТ 1516.3-96 «Электрооборудование переменного тока на напряжение от 1 до 750кВ. Требования к электрической прочности изоляции».

4. Проверка и испытание: Элегазовые выключатели до отгрузки их с завода должны пройти заводские испытания в аттестованной лаборатории. Объем и методику испытаний необходимо согласовать с АО «KEGOC».

Заводские испытания проводятся в присутствии не менее двух специалистов заказчика. Все расходы, связанные с участием специалистов заказчика в заводских испытаниях (проезд, проживание, суточные и другие расходы), несет Поставщик.

5. Гарантийный срок на поставляемый товар: 60 месяцев с начала ввода товара в эксплуатацию, но не более 72 месяцев со дня поставки товара.


6. Технические условия на заказ элегазового колонкового выключателя 110 кВ прилагаются и являются неотъемлемой частью технической спецификации.

7. Поставщик должен осуществить доставку оборудования до места установки.

8. Поставщик должен выполнить шеф-монтажные и пусконаладочные работы на месте установки оборудования.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страны	МКС	Статус	Приказ	Дата введения	Дата по
1	Да	ГОСТ 1516.3-96	316267	Межгосударственный стандарт	Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции	МКС: 29.020, 29.080 КГС: E09	СССР (СССР)	54	Электротехника в целом	Действует		12.04.1996	

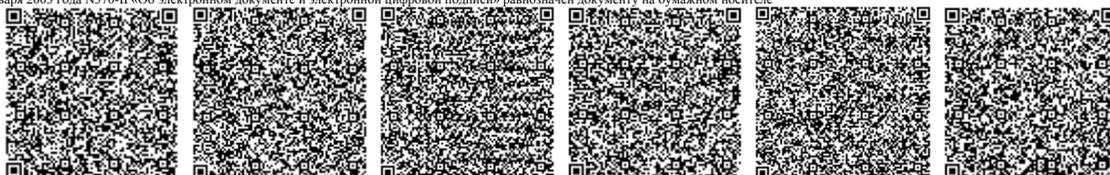



Приложение

ТУ_ЭВ_110_окон.pdf

Подписал

Дата подписания

Сейсенбеков Ерлан Дуйсеналиевич

08.10.2020

