
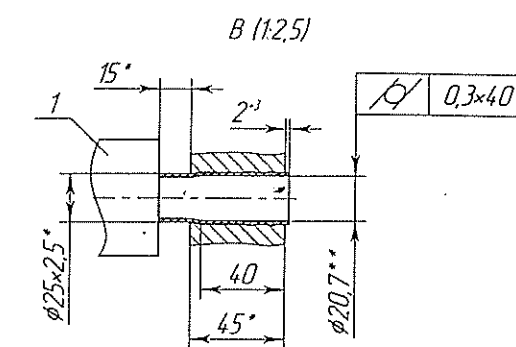


- МОСКВА, КЗ.

13 Страповочные устройства испытать на прочность поднятием трубного пучка на высоту 200 мм в течение 10 мин с дополнительным грузом 25% от массы трубного пучка. После снятия нагрузки на деталях и сварных швах не должно быть трещин, надрывов и видимых остаточных деформаций.

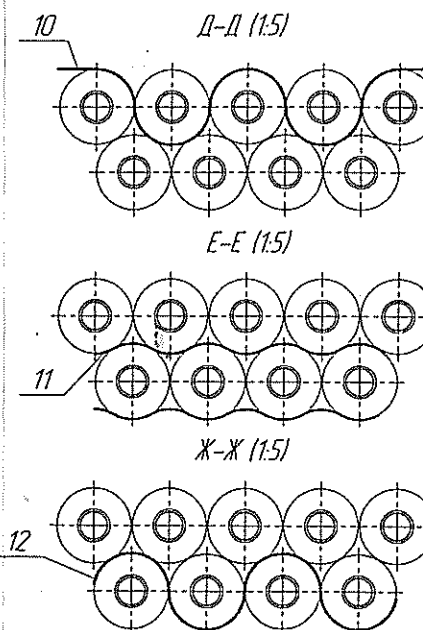

4 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: $h14; \pm 12/2$

						АВЗПТ.063.00.00.00 СБ			
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Пучок трубный		Лист		Масса	Масштаб
Разраб.	Ерофеев	12.11	2004.12	АВЗ-9-25-Б1 у1		A		3400	-
Проб.	Балдаб	12.12	2006.12	8-2-6					
Г. контр.	Напалков	06	06.12			Лист		Листов	1
Н. контр.	Горева	12.12	2006.12			ОАО "Калориферный завод"			
Утв.	Рябчин	12.12	2006.12						

Формат А3