



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 512979
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (636 У, 1813078)

Заказчик: Акционерное общество "Пассажирские перевозки"

Организатор: Региональный филиал по пассажирским перевозкам "Северный" акционерного общества "Пассажирские перевозки"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	636 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги бани, Услуги бани (сауны/душевых и аналогичных заведений)
Дополнительная характеристика	Услуги по предоставлению душевых кабин согласно требованиям СНиП РК 3.02-04-2009. Административные бытовые здания, в количестве 3 600чел.
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., ЛВРС, ул. Сормова 1
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по 12.2021
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Услуги бани (сауны/душевых и аналогичных заведений)

Услуга аренда душевых кабин осуществляется для создания бытовых условий для работников Павлодарского участка регионального филиала по пассажирским перевозкам «Северный» АО «Пассажирские перевозки» (далее-Участок).

Душевые кабины должны быть расположены вблизи участка.

Мужская душевая должна иметь не менее 7 кабин, женская – не менее 7 душевых кабин.

Время работы душевой кабины: ежедневно с 06:00 до 22:00час.

Душевые должны соответствовать требованиям Санитарных правил «Санитарно - эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения», утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2015 г.№174 (далее-СанПин).

В соответствии с п.90 СанПин душевые кабины должны размещаться смежно с гардеробными по типу санпропускника;

- при душевых должны быть предусмотрены преддушевые, предназначенные для вытирания тела и переодевания;

- в душевой должно быть не более 30 душевых сеток;

Согласно п.91. СанПин стены и перегородки душевых должны быть выполнены на высоту не менее 2 метров, должны быть покрыты из влагостойких материалов с гладкими поверхностями, легко моющимися горячей водой с применением дезинфицирующих средств.

Потолки душевых должны иметь водостойкое покрытие;

Высота душевых помещений от пола до потолка должна быть не менее 3 м;

Душевые кабины должны иметь следующие геометрические параметры:

- закрытые кабины 1,8х1,65 м

- открытые кабины со сквозным проходом – 0,5х1,65 м

Размеры по высоте:

- разделительные перегородки душевых кабин:

- от пола до верха перегородка не менее 2,0 м

Ширина проходов между рядами:

- кабины душевых открытые, при количестве в ряду:

до 6 включительно -1,5м


свыше 6 – 2,0 м

- кабины душевых закрытые 1,2 м

Ширина проходов между стеной или перегородкой и рядами

- кабины душевых открытые, при количестве в ряду:

до 6 включительно – 1,0 м

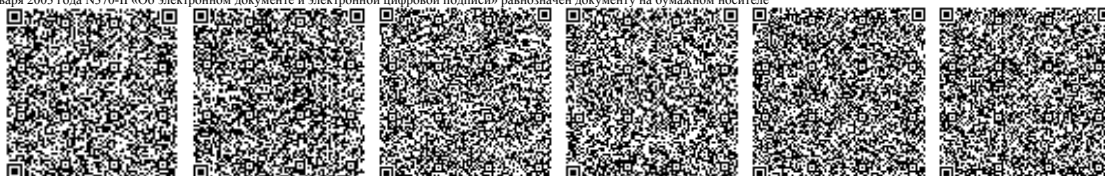



свыше 6 – 1,5 м

- кабины душевых закрытые – 1,0 м

Душевые помещения должны иметь сток использованной воды из душевых кабин.

В соответствии с п.92 и п. 93 СанПин душевые помещения должны ежедневно подвергаться легкой чистке и мытью полов, стен и потолков горячей водой с применением моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению на территории Республики Казахстан и государств-участников Таможенного союза.

Полы и стены гардеробных и душевых должны подвергаться мокрой уборке и дезинфекции после каждой бригады (смены).

Выполнять услуги согласно Стандартам РК (СТ РК).

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Санитарные правила утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2015 г.№174 (далее-СанПин).

Подписал

Булегенова Нуршат Коргановна

Дата подписания

07.12.2020

